

Putzstück 10.9

Putzstück

lieferbar in

Edelstahl 1.4541 V2A geätzt und passiviert

Edelstahl 1.4571 V4A geätzt und passiviert

Putzstück DN ____ PN ____

trinkwassergeeignet, ermöglicht Revisions- und Reinigungsarbeiten im Rohrleitungssystem.

FF-Stück mit rechtwinkligem T-Abgang und Blinddeckel, Rohrwanddicke entsprechend Nenndurchmesser und Druckstufe.

Glattflansche ähnlich DIN 2576, jedoch mit reduzierter Blattstärke.

Dichtung aus SBR, lebensmittelecht nach KTW-D2 und beständig in Säuren und Basen, geeignet für eine Medientemperatur von -30° bis +70°.

Zusatz für Putzstück

1.) Vorschweißflansche nach DIN 2632

Flanschenabmessungen für PN10

siehe → Glattflansche 9.2


siehe → Vorschweißflansche 9.3

Rohrdurchmesser

siehe → Rohrabmessungen 9.1

Hinweis:

Maximaler Prüfdruck 15 bar

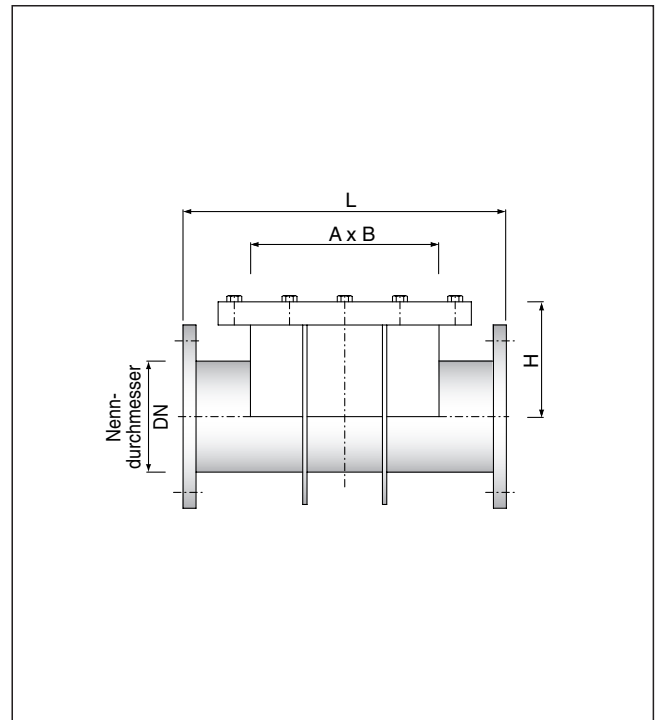

DN	L mm	A mm	B mm	H mm
100	500	250	100	170
150	550	300	150	200
200	650	350	200	230
250	700	400	250	255
300	750	450	300	280
350	800	500	350	310
400	900	550	400	340
500	900	550	500	395

Werkstoff-Nr.	
Nenndurchmesser	DN = mm
Druckstufe	PN = 6 10
Zusatz	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	