

Schauluke 6.7.1

Schauluke, wasserdicht

lieferbar in

Edelstahl 1.4571 V4A gebleicht und passiviert

Mauerdicke $D = \text{_____ m}$ Wassersäule $WS = \text{max. 10 m}$


Mauerrohr mit mittig angeschweißtem
Mauerdichtflansch,
Mauerrohrlänge entsprechend der Mauerdicke.

Sichtfenster aus Acrylglas,
lichter Sichtdurchmesser 400 mm,
Glasstärke entsprechend der Belastung,
auf der Wasserseite mit Gummidichtung und
Pressflansch wasserdicht verschraubt.

Die Schauluke kann in der Schalung mittels
Gewindebolzen zum Einbetonieren fixiert werden.

Zusatz für Schauluke, wasserdicht

- 1.) Im einbetonierten Bereich besandet,
Beschichtung auf Epoxydharzbasis,
geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W270

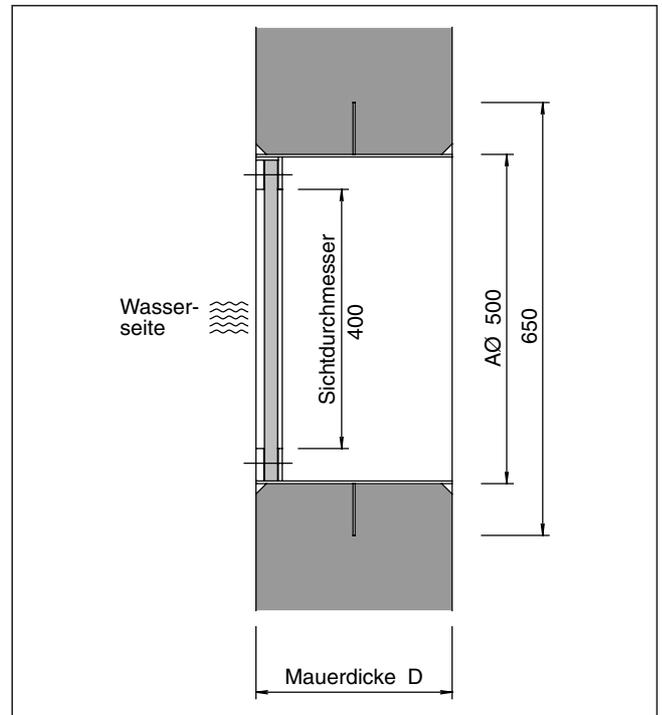

Mauerdicke	$D = \text{_____ mm}$
Wassersäule	$WS = \text{_____ m}$
Zusatz	
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	

